



PROJETO DE ACESSIBILIDADE
ESCALA 1/75

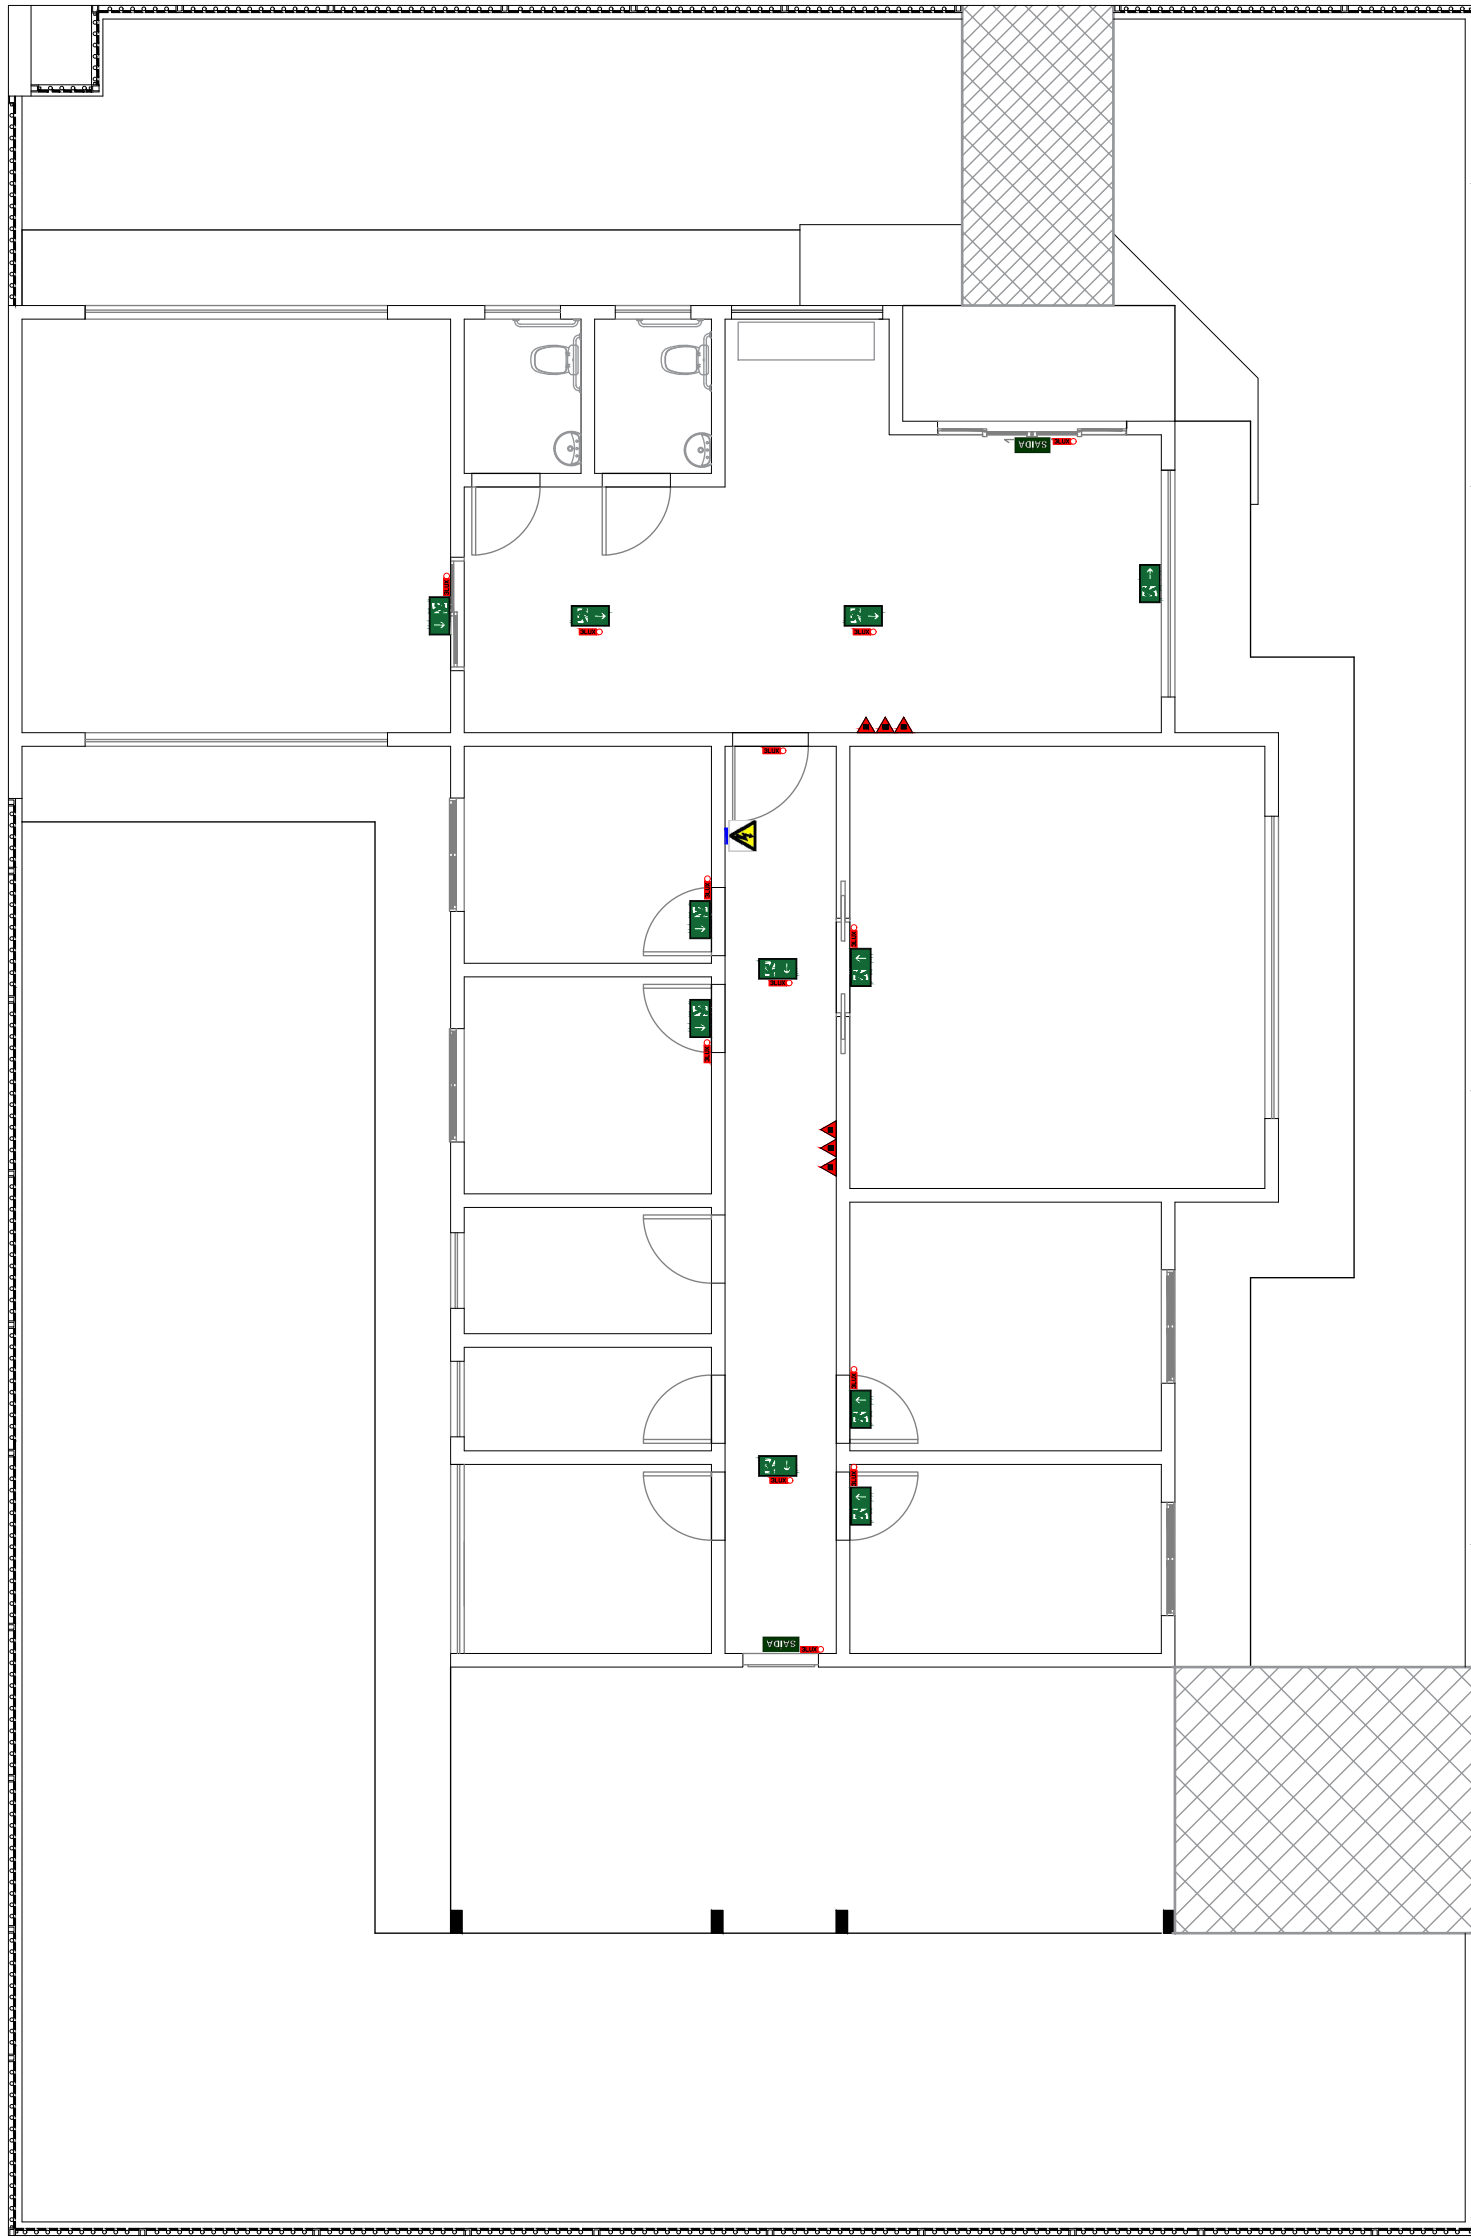

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
ESCALA 1/75

DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES



DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

LEGENDA	
	PÓ QUÍMICO SECO 20 ABC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				
COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E17		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES OU EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00 x 1,00) FUNDO: VERMELHA (0,70 x 0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA= 0,15 M)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR SUA OBSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1-S7		SAÍDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADOS EM COLUMNS
				INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADOS EM COLUMNS
				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
S1-S7		SAÍDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA APARENTE
				B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO UMA SAÍDA POR RAMPAS
				C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL (SUBINDO OU DESCENDO)
S12		SAÍDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA"	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A5		CUIDADO RISCO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE

NOTAS GERAIS:

- 1 - As escadas e rampas tem corrimãos metálicos. Verificar no projeto arquitetônico.
- 2 - A sinalização de emergência atende a NPT 020.
- 3 - Blocos de iluminação de emergência com 3lux, autonomia mínima de 2h de funcionamento.
- 4 - A edificação não fará uso de GLP



MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Local da Obra: Rua Maria de Vasconcelos Esquina com a Rua Naira Fellini, s/n - Lote 90B1
Bairro Jardim Irene
Medianeira / PR

Proprietário:

Município de Medianeira
CNPJ: 76.206.461/0001-58

Responsabilidade Técnica

Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas
CREA/PR 1390110
Responsável pelo projeto

CREA/PR
Responsável pela Execução

Estatísticas da Obra:

Área do Lote (Matrícula RI 43.357)	573,775m²
Área Total Construída	247,97m²
Área de Projeção	247,97m²
Taxa de Ocupação	43,22%
Área Impermeável	270,35m²
Taxa de Permeabilidade	47,12%
Número de Pavimentos	01
Coefficiente de Aproveitamento	0,432

Conteúdo:

Projeto de Prevenção de Incêndio e Acessibilidade

Desenho:

Vinicius Seben

Data:

16 de Maio de 2022

Escala:

Indicada

Aprovações Públicas:

Prancha:

01/01